

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Açık Tebliğ Adresi :
Bağlı Olduğu Vergi :
Dairesi Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

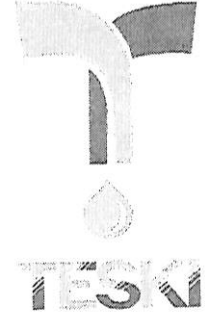
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılmak Üzere Yerüstü Yangın Hidrantı ve Elektrik Malzemeleri Mal Alım İşi”ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

Kaşe- İmza
...../...../2022

S.No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	DN100 PN16 Yer üstü yangın hidrantı	1	adet		
2	Poligonal Konik Aydınlatma Direği	1	adet		
3	S3 Sokak Armatürü E40 duylu	4	adet		
4	150W Sokak Lambası Sarı Ampul E40 duy	80	adet		
5	150W Balast	20	adet		
6	400W Balast	5	adet		
7	35/400W İgnitör	20	adet		
8	4x2,5 TTR siyah kablo	100	metre		
9	Monofaze Kauçuk Topraklı Erkek Fiş 16A (Siyah)	5	adet		
10	1x16A Monofaze Üçlü Grup Priz Kauçuk	3	adet		
11	Trifaze Kauçuk Erkek Fiş 3P+E 25A 380V	3	adet		
12	Trifaze Kauçuk Dişi Priz uzatma prizi 3P+E 25A 380V	3	adet		
13	2'' dişli boy:145mm normalde kapalı genel kullanım pirinç selenoid vana 220VAC 19VA bobin ve soketi ile beraber	4	adet		
14	1 1/4'' dişli boy:109,5mm normalde kapalı genel kullanım pirinç selenoid vana 220VAC 19VA bobin ve soketi ile beraber	5	adet		
15	Kombinasyon Kutusu (Dolu)	5	adet		
16	3x2,5 kablolu 3 veya 4 prizli 50 metre Makaralı Uzatma Kablosu	2	adet		
				TOPLAM	

Ek: Teknik Şartname (6 sayfa)

- İstekliler tekliflerini 27/09/2022 tarihi saat 11.00'a kadar Atatürk Mahallesi 57.Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra 60 takvim günü içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.



T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI VE ELEKTRİK MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Q.A. Su

1. Taraflar	3
2. İşin Konusu	3
3. İşin Süresi	3
4. İşin Kapsamı	3
5. Genel Hususlar	3
6. Muayene ve Kabul	4
7. Tedarik Edilecek Malzemelerin Sayısı	4

 C.A. E. 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TARAFLAR

- İdare** :Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yüklenici :Taahhüt kapsamındaki tüm hizmetleri üstlenen gerçek ve tüzel kişiler ise Yüklenici olarak adlandırılmaktadır.

2. İŞİN KONUSU

2.1. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına bağlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılması için yerüstü yangın hidrantı ve elektrik malzemeleri mal alım işidir.

3. İŞİN SÜRESİ

3.1. Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye yapılan işe başlama bildiriminden sonra 20 takvim günü içerisinde ürünü teslim edecektir.

4. İŞİN KAPSAMI

4.1. Teknik Şartnamede özellikleri ve miktarları yazılı olan malzemelerin alımını kapsar.

5. GENEL HUSUSLAR

5.1. Yüklenici, sözleşmedeki ve teknik şartnamede tarif edilen işi; iş bu sözleşme ile hüküm ve icaplarına uygun şekilde ifa, ikmal süresi içinde kusursuz ve noksansız olarak, işler vaziyette teslim etme yükümlülüğünü üstlenmiştir.

5.2. Tüm ürünlerde nakliye hizmeti Yükleniciye aittir.

5.3. Şartnameye uygun olmayan, hatalı malzemeler İdare tarafından firmaya iade edilerek, yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

5.4. Yüklenici, tedarik edilecek ürünlerin nakliye esnasında her türlü emniyet ve koruma tedbirini alacaktır. İşin bitimine, teslim tutanağı imzalanana kadar gerekli koruma tedbiri alınmayan, bozulan ürünlerden Yüklenici sorumlu olacak ve bu ürünleri ek bedel talebinde bulunmaksızın yenisi ile değiştirecektir.



6. MUAYENE VE KABUL

6.1. Yüklenici, ürünlerin Muayene Kabul Komisyonu tarafından kontrolünün yapılması amacıyla ürünlerin tamamını İdareye teslim edecektir. Muayene ve kabul sırasında ürünlerin üzerinde saptanan uygunsuzluklar giderilecektir. Şartname koşullarına uygun bulunmayan ürünler şartnameye uygun yeni ürünlerle değiştirilerek teslim edilecektir.

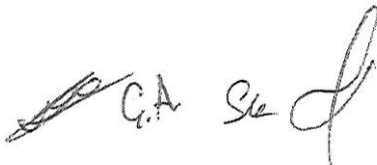
6.2. Malzemeler tam ve sağlam durumda Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri TEKİRDAĞ/Süleymanpaşa adresine teslim edilecektir.

6.3. Teslim işlemi hafta içi gün içerisinde saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

7. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNLERİN SAYISI

7.1. Yüklenicinin bu iş kapsamında tedarik edeceği ürünler ve ürünlere ait teknik özellikleri ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

MALZEME LİSTESİ				
NO	TANIM	STANDARTLAR	BİRİM	MİKTAR
1	DN100 PN16 Yer üstü yangın hidrantı	İlgili TSE veya CE	ADET	1
2	Poligonal Konik Aydınlatma Direği	İlgili TSE veya CE	ADET	1
3	S3 Sokak Armatürü E40 duylu	İlgili TSE veya CE	ADET	4
4	150W Sokak Lambası Sarı Ampul E40 duy	İlgili TSE veya CE	ADET	80
5	150W Balast	İlgili TSE veya CE	ADET	20
6	400W Balast	İlgili TSE veya CE	ADET	5
7	35/400W İgnitör	İlgili TSE veya CE	ADET	20
8	4x2,5 TTR siyah kablo	İlgili TSE veya CE	METRE	100
9	Monofaze Kauçuk Topraklı Erkek Fiş 16A (Siyah)	İlgili TSE veya CE	ADET	5
10	1x16A Monofaze Üçlü Grup Priz Kauçuk	İlgili TSE veya CE	ADET	3
11	Trifaze Kauçuk Erkek Fiş 3P+E 25A 380V	İlgili TSE veya CE	ADET	3
12	Trifaze Kauçuk Dişi Priz uzatma prizi 3P+E 25A 380V	İlgili TSE veya CE	ADET	3
13	2'' dişli boy:145mm normalde kapalı genel kullanım piriç selenoid vana 220VAC 19VA bobin ve soketi ile beraber	İlgili TSE veya CE	ADET	4
14	1 1/4'' dişli boy:109,5mm normalde kapalı genel kullanım piriç selenoid vana 220VAC 19VA bobin ve soketi ile beraber	İlgili TSE veya CE	ADET	5
15	Kombinasyon Kutusu (Dolu)	İlgili TSE veya CE	ADET	5
16	3x2,5 kablolu 3 veya 4 prizli 50 metre Makaralı Uzatma Kablosu	İlgili TSE veya CE	ADET	2

 C.A. S. S.

7.2. Yer Üstü Yangın Hidrantı Teknik Özellikleri

Ürün Adı	Yer Üstü Yangın Hidrantı
Ürün Sayısı	1 adet
Çalışma Basıncı	16 Bar
Bağlantı Çapı	DN100
Tam Boy	Minimum 1600mm
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10...+120 °C
Tip	C
Akış Kesme Sistemi	Kuru Tip

7.3. Poligonal Konik Aydınlatma Direği Teknik Özellikleri

Ürün Adı	Poligonal Konik Aydınlatma Direği
Adet	1 adet
Gövde	Galvaniz kaplı
Boy	8m
Konsol Aydınlatma Sayısı	2 adet
Taban Plakası Delik merkezleri ölçüsü	180x180mm


7.3. Kombinasyon Kutusu (Dolu) Teknik Özellikleri


1 adet 3P+E 25A 380V priz, 2 adet 1x16A Monofaze priz olmalıdır.

Kutu içerisinde 3*25W otomat 1 adet, 1*16 W otomat 2 adet takılı ve bağlantıları yapılmış kullanıma hazır olmalıdır.

Handwritten signature
C.A. Se

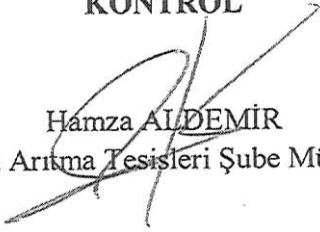
HAZIRLAYANLAR


Ozgür TOMBAK
Makine Mühendisi



Çiğdem AKSOY
Çevre Mühendisi


Sami KARAPINAR
Çevre Mühendisi

KONTROL


Hamza ALDEMİR
Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdür V.

ONAY

01.09.2022

Sema KURT
Arıtma Tesisleri Dairesi/Başkan V. X.