

## TEKLİF

### TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

#### TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyruğu  
Açık Tebliğ Adresi  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak " **Batı İBAAT Ø 1000 mm HDPE Elektrofüzyon Manşon Alım İşi**"ni KDV Hariç Toplam .....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../09/2021  
Kaşe- İmza

Sıra No:	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	Ø 1000 mm HDPE Elektrofüzyon Manşon (Montaj Dahil)	1	Adet		
<b>KDV Hariç Toplam Tutar</b>					

#### **Not: Teknik Şartname (5 sayfa )**

- 1- İstekliler tekliflerini **28/09/2021 tarihi saat 11:00'a** kadar Gündoğdu-Turgut Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- 2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- 3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.



**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**  
**Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**

**BATI İ.B.A.A.T.**

**Ø1000 mm HDPE ELEKTROFÜZYON**  
**MANŞON TEMİNİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

Sk G. Z. J.

## İÇİNDEKİLER

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU
3. İŞİN KAPSAMI
4. DİĞER HUSUSLAR


### 1. TANIM VE KISALTMALAR

**İdare** : TESKİ Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı  
**Şartname** : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.  
**Yüklenici** : İş bu teknik şartnameye en uygun teklifi vermek suretiyle  
**Tesis** : Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

### 2. KONU

Bu teknik şartname Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı'na (Bu şartnamede "İDARE" olarak anılacaktır.) bağlı Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde kurulu bulunan Ø 1000 mm'lik PE100, PN10 özelliklerinde HDPE geri devir borusundaki açılmayı gidermek için Ø 1000 mm'lik PE100, PN10 Elektrofüzyon (EF) Manşon teminini ve montajını konu alır.

### 3. İŞİN KAPSAMI KAPSAMI

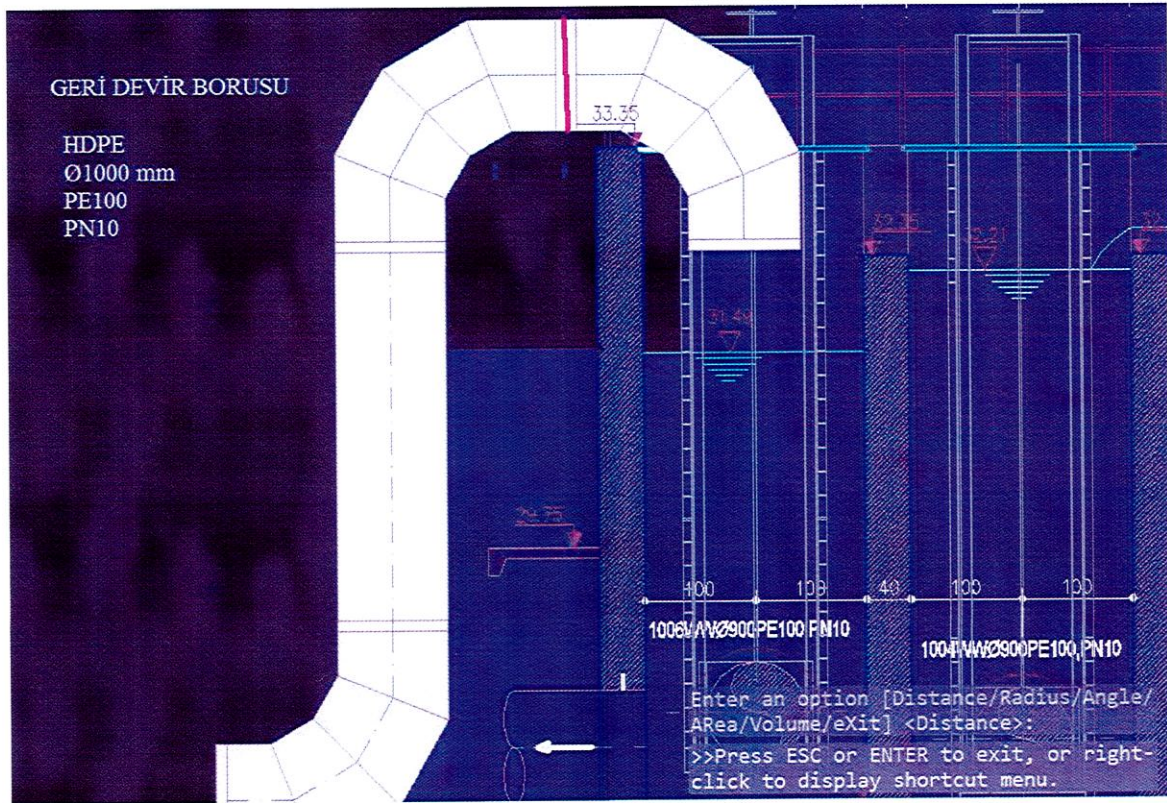

Şekil-1

Sk G. m

Şekil-1 de beyaz renk ile verilen HDPE borunun (Ø1000 mm , PE100, PN10) Konfeksiyon dirseğinin orta kısmında, kırmızı ile işaretlenmiş yerdeki alın kaynağında açılma mevcuttur. Bu açılmamanın tamiri için Ø1000 mm, PN10 Elektrofüzyon (EF) manşon temin edilerek montajı yapılacaktır.



Şekil 1

Şekil 1



#### 4. DİĞER HUSUSLAR


- 4.1 Malzemenin taşınması, nakliyesi, indirilmesi ve montajı yüklenici sorumluluğundadır.
- 4.2 Manşon montajı yüklenicinin sorumluluğunda olup hatalı montaj yapılması durumunda yükleniciye hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
- 4.3 Montaj için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
- 4.4 Manşon montajı resimlerde verildiği gibi yerinde yapılacaktır. Yüklenici montaj için gerekli tüm ekipmanları temin edecektir.
- 4.5 Yüklenici 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bu kanuna bağlı olarak çıkartılan alt mevzuat hükümlerine uygun olarak görev, yetki ve yükümlülükleri doğrultusunda çalışanların iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili her türlü tedbiri almak ve kayıt altında tutmakla yükümlüdür. Anılan mevzuat hükümlerine uyulmamasından kaynaklı TESKİ' ye herhangi bir para cezası veya tazminata hükmedilmesi halinde; yüklenicinin hak edişinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir veya yüklenici bu tutarı ayrıca TESKİ' ye ödeyecektir. Bu husustaki bütün yasal ve hukuki sorumluluk Yükleniciye aittir.
- 4.6 Bu teknik şartname kapak sayfası dahil 5 (Beş) sayfadan ibarettir.

SK G. S. Sh

HAZIRLAYAN

  
Sami KARAPINAR  
Çevre Mühendisi

HAZIRLAYAN

  
Gülçin BÜYÜK  
Çevre Yüksek Müh.

KONTROL

  
Eda KIROĞLU

Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müd. V.

ONAY

  
Sema KURT

Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.