

TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyruğu
Açık Tebliğ Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Ve Vergi Numarası :
Telefon No :
Faks No :
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak “11 İlçe Şube Müdürlüğünde Bulunan Arızalı Klor Dozaj Cihazlarının Tamiratının Yapılması Hizmet Alım İşi ” ni KDV Hariç ToplamTL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2022
Kaşe- İmza

Sıra No:	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
1	Arızalı Klor Dozaj Cihazlarının Tamiratının Yapılması	100	Adet		
KDV Hariç Toplam Tutar					


Not: Teknik Şartname (3 Sayfa)

- İstekliler tekliflerini **24/05/2022 tarihi saat 11:00'a** kadar Çiflikönü Mah. Köseilyas Cad. No:100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

T.C.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

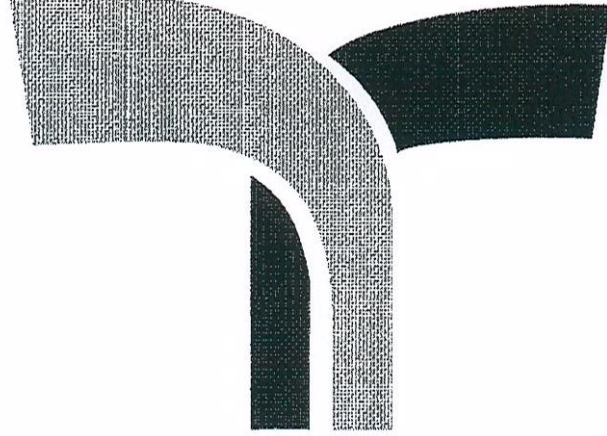

TESKİ

TEKİRDAĞ SU ve KANALİZASYON İDARESİ

**İÇME SUYU DEPOLARINDA BULUNAN KLOR DOZAJ CİHAZLARINDA
KULLANILMAK ÜZERE
2022 YILI BAKIM VE SERVİS HİZMETİ ALINMASI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. KONU VE KAPSAM

1.1.KONU

11 İlçe Şube Müdürlüğü'nde içme suyu depolarında kullanılan klor dozaj cihazlarının tamiratı işi.

1.2.KAPSAM

Aşağıdaki tablo SEKO marka arızalı klor dozaj cihazlarının adetlerini belirtmektedir.

NO	ÜRÜN	ADET
1	AKS 603(12 bar,4 lt/saat, elektrikli, sabit atımlı)	36
2	AKL 800 (16 bar, elektrikli)	2
3	AKL 803 (5 bar, elektrikli)	1
4	AKS 600 (20 bar, elektrikli)	10
5	AKS 800 (10 bar, elektrikli)	10
6	AKS 812 (10 bar, manuel güneş enerjili)	2
7	TPT 812 (12 bar – 3-5 lt/saat, debili güneş enerjili)	20
8	TPG 603 (12 bar- 4 lt/saat debi, elektrikli)	7
9	TPR 603(12 bar- 4 lt/saat debi, elektrikli, Ph/ORP kontrollü)	10
10	TPG 600 (20 bar - 2,5 lt/saat debi)	2
TOPLAM		100

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1. Yüklenici firma 6331 sayılı İSG Kanununa uygun olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmek zorundadır.
- 2.2. Malzemenin teslim süresi idarenin bildirmesinden itibaren 60 takvim günüdür. Aksi takdirde geç kalınan her gün için 300 TL ceza yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
- 2.3. Cihazların kontrolü yapılarak çalışır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir.


1. TESLİMAT

3.1.Tamiratı yapılan pompalar Çorlu İlçesinde bulunan Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı TESKİ Lojistik deposuna yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.

3.2. Malzemelerin yapımı, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması sırasında herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan ve personelden kaynaklanan, idareye, personele ve 3. Şahıslara kamu zararı doğması halinde oluşan zararın giderilmesi ve tazmininden Yüklenici firma sorumludur.

2. ÖDEME KOŞULLARI:

2.1. Ödeme süresi Strateji Daire Başkanlığı' nın sorumluluğundadır. Fatura kesildikten 90 gün sonra işleme alınacaktır.

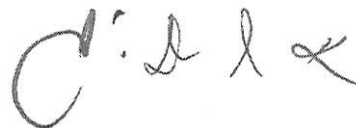

HAZIRLAYANLAR


Kurtuluş KIZIL
Elektrik Tekniği


Deniz AKTAŞ
Kimya Mühendisi

İNCELEYEN

Kenan Ragıp SAĞOL
Şube Müdür V.

ONAYLAYAN

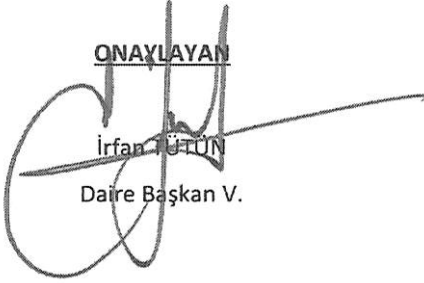
İrfan TÖTÜN
Daire Başkan V.