

## TEKLİF

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne

### TEKLİF SAHİBİNİN

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu  
Açık Tebliğ Adresi  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
Faks No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak "**Çerkezköy Kapaklı Kum Yağ Tutucu Köprü Tadilatı Hizmet Alımı İşi**" ni KDV Hariç Toplam .....TL (.....) Bedelle Vermeyi Kabul ve Taahhüt Ederim.

...../...../2022  
Kaşe- İmza

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	Kum Yağ Tutucu Köprü Sıyırıcı Tekerlek Tadilatı (1 takım 4 Adet)	1	Adet		
	Kum Yağ Tutucu Köprü Kum Pompası Boru Tadilatı	1	Adet		
<b>KDV Hariç Toplam Tutar</b>					

### **Ek: Teknik Şartname ( 4 Sayfa)**

- İstekliler tekliflerini **28/09/2022 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr) adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.
- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **60 takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.
- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

Ataürk Mah. 57.Alay Cad. No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ / Tel: 0850 450 67 70

Elektronik Ağ: [www.teski.gov.tr](http://www.teski.gov.tr) e-posta: [destekhizmetleri@teski.gov.tr](mailto:destekhizmetleri@teski.gov.tr)



**T.C.**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**  
**Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü**  
**Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı**

**ÇERKEZKÖY-KAPAKLI İ.B.A.A.T KUM YAĞ TUTUCU KÖPRÜ TADİLAT**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# **TEKNİK ŞARTNAME**

*D.K. G. J. H.*

**ÇERKEZKÖY-KAPAKLI İ.B.A.A.T KUM YAĞ TUTUCU KÖPRÜ TADİLAT  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İÇİNDEKİLER**

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU VE KAPSAM
3. ALINACAK HİZMETLER
4. GENEL HUSUSLAR
5. NAKLİYE
6. İŞ GÜVENLİĞİ
7. ÖDEME ŞARTLARI
8. DİĞER HUSUSLAR

**1. TANIM VE KISALTMALAR**

**İdare** : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)  
**Yüklenici** : En uygun teklifi vermek suretiyle bu işi yapmaya hak kazanan firma  
**Şartname** : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.

**2. KONU VE KAPSAM**

Bu teknik şartname TESKİ Genel Müdürlüğü'ne (bu şartnamede "İDARE" olarak anılacaktır) bağlı Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kum Yağ Tutucu Köprü Tadilat işi' nin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.

**3. ALINACAK HİZMETLER**


Alınacak hizmet aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Sıra No:	Alınacak Hizmet Adı	Miktarı
1	KUM YAĞ TUTUCU KÖPRÜ SIYIRICI TEKERLEK TADİLATI	1 Takım (4 adet Tekerlek)
2	KUM YAĞ TUTUCU KÖPRÜ KUM POMPASI BORU TADİLATI	1 Adet


**4. GENEL HUSUSLAR**

**4.1 Bakım Onarımı Yapılacak Ekipmanın Toplam Ekipman Boyutları ve Toplam Ağırlık:**

2150x9400x1350 mm, 900 Kg

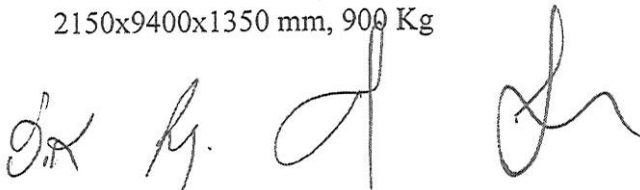

## 4.2 Bakım Onarımı Yapılacak Ekipmanın Teknik Çizimi:

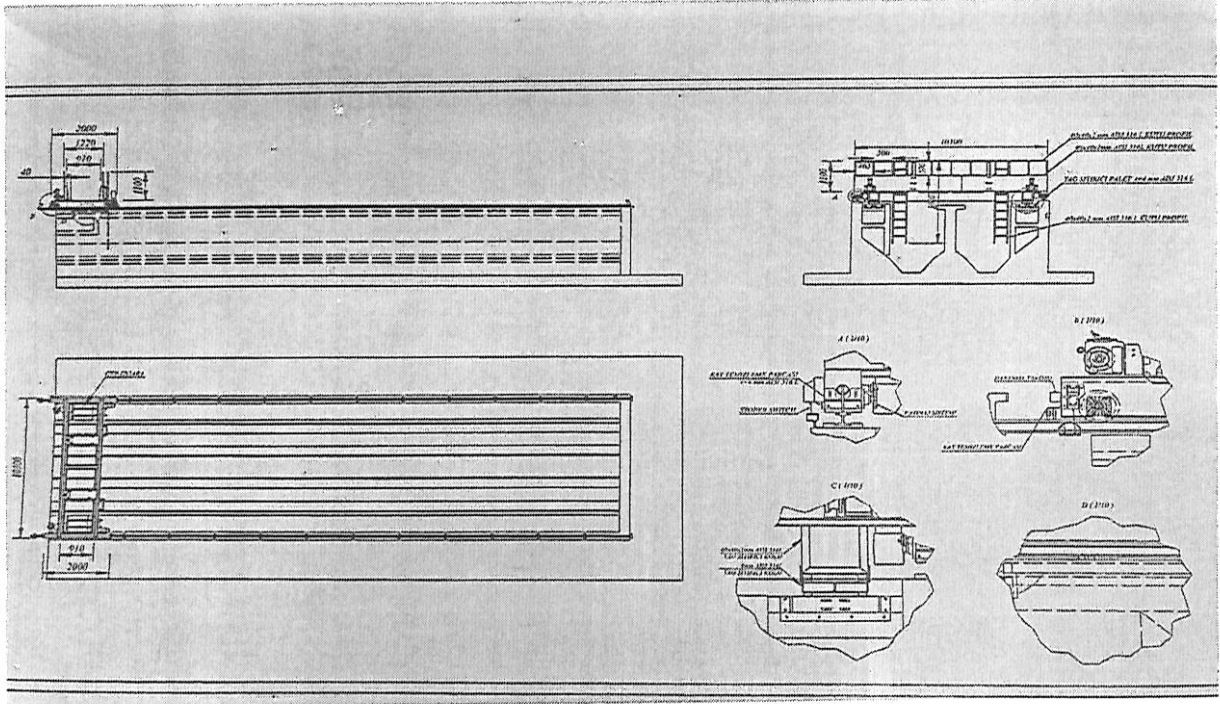

### 4.2 Alınacak Hizmet Bakım Onarım Demontaj ve Montaj İşleri

4.2.1 Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kum Yağ Tutucu köprü tekerlekleri çapta 6 mm arttırılacaktır. Tekerleklerin demontajı, torna işçiliği, sevkiyatı ve köprüye montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

4.2.2 Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kum Yağ Tutucu köprüünün mevcuttaki pompa borulamasının uç kısmına 4"-3" paslanmaz AISI304 Redüksiyon ilavesi yapılacaktır. Bu iş için gerekli olan malzeme ve işçilik dahil tüm işler yüklenici tarafından yapılacaktır.

4.2.3 4.2.1 ve 4.2.2 maddelerindeki işlemler bittiğinde raylardan çıkmış olan köprüünün raylara oturtulması işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

4.2.4 Şartname kapsamında imalatı ve onarımı yapılacak tüm parçanın , imalatı ve onarımı öncesi Yüklenici tarafından ekipman üzerinden kesin ölçüleri alınacak olup; olası hatalı imalatlar ve imal edilen parçaların uyumu/çalışması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

## 5. NAKLİYE

5.1 – İş kapsamında her türlü yükleme ve nakliyesi yüklenici firmaya aittir.

5.2 – İş kapsamında tüm ekipmanların paketleme, demontaj, montaj ve montaj sarf malzemeleri yükleniciye aittir.

## 6. İŞ GÜVENLİĞİ

6.1 - Yüklenici bu iş kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir.

## 7. ÖDEME ŞARTLARI

7.1 – Ürün teslimi ve saha kontrolleri yapıp muayenesi yapıldıktan sonra faturası kesilecek ve ödemesi en az 120 gün sonra yapılacaktır.

7.2- Kurumumuz tarafından köprünün devreye alınması ve sonrasında bu şartnamede belirtilen işlerde oluşabilecek mekanik sorunlar Yüklenici tarafından bedelsiz olarak çözüme kavuşturulacaktır.


## 8. DİĞER HUSUSLAR


8.1 – Yüklenici firma; talep edilen bakım onarım ve tamir işlerini isteklilerin teklif fiyatlarının açıklanmasının ardından en geç 20 (Yirmi) gün içinde tamamlayarak idareye teslim edecektir.

8.2 – Yüklenici firma teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri göz önünde bulundurarak idareye fiyat teklifini iletacaktır.


İş bu Teknik Şartname 4 (Dört) sayfa ve 8 (Sekiz) maddeden ibarettir.

### SARTNAMEYİ HAZIRLAYANLAR


  
Ahmet YAKUT  
Makine Mühendisi

  
Özgür KARACA  
Çevre Mühendisi

### KONTROL EDEN

  
Hamza ALDEMİR  
Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdür V.

### ONAYLAYAN

  
Sema KURT  
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı V.