

T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

**TEKLİF SAHİBİNİN**

Adı/Ticaret Unvanı Uyuğu :  
Açık Tebliğ Adresi :  
Bağlı Olduğu Vergi :  
Dairesi Ve Vergi Numarası :  
Telefon No :  
e-mail Adresi :

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (22/d) Maddesine Göre Doğrudan Temin Usulü İle Alınacak " 2025 Yılı Malkara İlçesi İbribey İçmesuyu Terfi Merkezinde bulunan 800 KVA Dizel Jeneratör'ün Transfer Şalterinin Arızalanması Nedeniyle Elektrik Kesintilerinde Devreye Girmemektedir. Malkara İlçesinde Çok Sık Yaşanan Elektrik kesintileri Nedeniyle Arızalan Motorlu Transfer Şalterinin ve Bobinlerinin İvedi Temin Edilerek Montajının Yapılması İle Jeneratörün Devreye Alınması Gerektiğinden 1 Adet 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri ve 3 Adet Transfer Şalteri Bobini Mal Alımı İşi. " ni KDV Hariç Toplam

.....TL

Kaşe- İmza

...../.../2025

	Malzemenin Cinsi Ve Özelliği	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	LBA-13-3 PC MEC 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri (Açma-Kapama - Düşük Gerilim Bobini Dahil Komple)	1	Adet		
2	110-250 V Motorlu Transfer Şalterine Ait Açma Bobini	1	Adet		
3	110-250 V Motorlu Transfer Şalterine Ait Kapama Bobini	1	Adet		
4	Motorlu Transfer Şalterine Ait Düşük Gerilim Bobini	1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>					


**Not:Teknik Şartname (5 Sayfa)**

1- İstekliler tekliflerini **03/01/2025 tarihi saat 11:00'a** kadar Atatürk Mah. 57.ALAY Cad. No:6 Kat:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden yada destekhizmetleri@teski.gov.tr adresine e-posta yoluyla teslim edecek olup, teklif zarfları komisyonumuz ve hazır bulunanlar huzurunda açılacaktır.

2- Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin kabulü yapıldıktan ve faturası İdareye teslim edildikten sonra **90 (otuz) takvim günü** içerisinde fatura bedeli yüklenicinin hesabına ödenecektir.

3- Teklif kaşelenip imzalanarak onaylanacaktır. Kaşeli imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4- İsteklilerin tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. Tüm kalemlere teklif vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

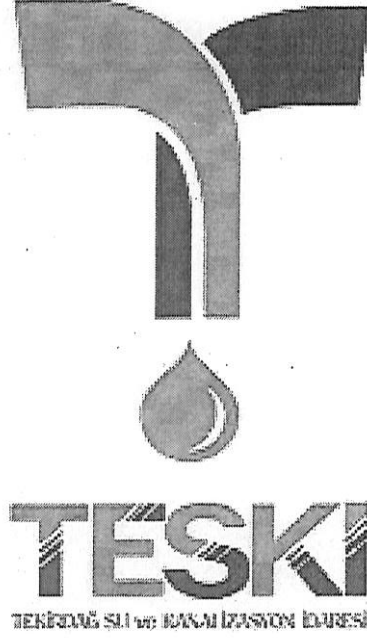

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**1 ADET 1.250 A MOTORLU TRANSFER ŞALTERİ VE 3 ADET  
MOTORLU TRANSFER ŞALTERİ BOBİNİ MAL ALIMI İŞİ**

# **TEKNİK ŞARTNAME**

**ARALIK 2024**

*SA* *h*

**1 ADET 1.250 A MOTORLU TRANSFER ŞALTERİ VE 3 ADET MOTORLU TRANSFER ŞALTERİ BOBİNİ MAL ALIMI İŞİ-TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İÇİNDEKİLER**

1. TANIM VE KISALTMALAR
2. KONU
3. İŞİN KAPSAMI
4. GENEL HÜKÜMLER

**1. TANIM VE KISALTMALAR**

İdare : Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)  
 Yüklenici : En uygun teklifi vermek suretiyle sözleşme yapmaya hak kazanan firma  
 Şartname : İşbu teknik şartname ve eklerinden ibarettir.

**2. KONU**

Bu teknik şartname "1 Adet 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri ve 3 Adet Motorlu Transfer Şalteri Bobini Mal Alımı İşi" nin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır.

**3. İŞİN KAPSAMI**

**3.1. 1 Adet 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri ve 3 Adet Motorlu Transfer Şalteri Bobini Mal Alımı İşi**

Bu iş, teknik özellikleri ve ihtiyaç listesinde miktarı verilen ürünün yüklenici tarafından temin edilmesi ve İdarenin belirlediği yere teslimini kapsar.

➤ **İhtiyaç Listesi**

<b>İHTİYAÇ LİSTESİ</b>			
<b>S. No</b>	<b>Ürün Adı</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Ölçü Birimi</b>
1	LBA-13S-3 PC MEC 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri (Açma-Kapama-Düşük Gerilim Bobini Dahil Komple)	1	Adet
2	110-250 V Motorlu Transfer Şalterine Ait Açma Bobini	1	Adet
3	110-250 V Motorlu Transfer Şalterine Ait Kapama Bobini	1	Adet
4	Motorlu Transfer Şalterine Ait Düşük Gerilim Bobini	1	Adet

❖ İhtiyaç Listesinde 1. Maddede; LBA-13S-3 PC MEC 1.250 A Motorlu Transfer Şalterinde Açma-Kapama-Düşük Gerilim Bobinleri komple şalter üzerinde montajlı olacak ayrıca 2-3 ve 4. maddelerde belirtilen LBA-13S-3 PC MEC 1.250 A Motorlu Transfer Şalteri'ne uyumlu bobinler ilave olarak verilecektir.

<b>LS</b>		<b>LBA – 13S – 3PC</b>	
		<b>M2D2D2AX LS500 EXP</b>	
FRAME SIZE	CURRENT	1250A	
POLE		3P	
INSULATION VOLTAGE		1000V	
FREQUENCY		50/60Hz	
SHORT TIME WITHSTAND CURRENT		1sec 65kA	
RATED BREAKING CAP. (sym)	Ue	Ics/Icu	
IEC 60947-2 Category B	690V	50/50kA	
<b>CE</b>	600V	50/50kA	
	500V	65/65kA	
MFG. DATE		2007.01	
Serial No.		061221 – 8548.07	
MADE IN KOREA	<b>LS Industrial Systems</b>		

Fotoğraf 1. LBA-13S-3PC Motorlu Transfer Şalteri Etiket Bilgisi


## LBA-13S-3PC MEC 1250 AMP. MOTORLU ŞALTELİ

🏠 / LBA-13S-3PC MEC 1250 AMP. Motorlu Şalteli




Fotoğraf 2. LBA-13S-3PC Motorlu Transfer Şalteri Görseli

*[Handwritten signature]*

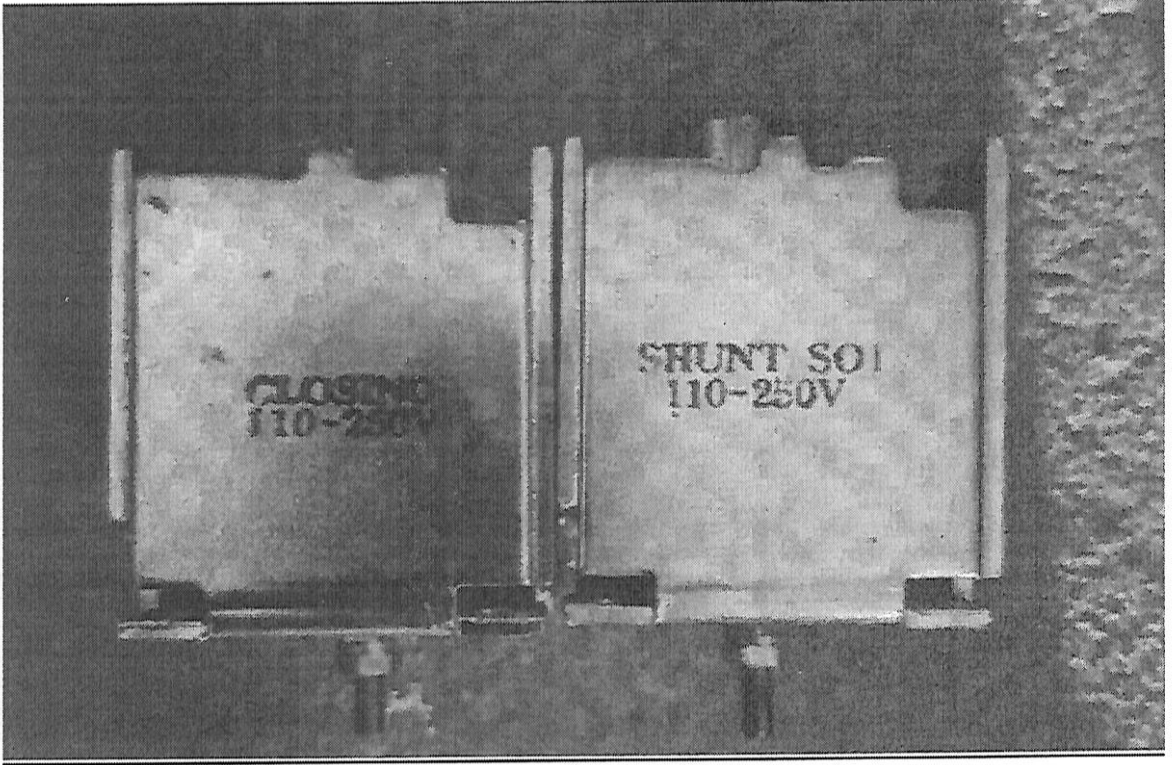

Fotoğraf 3. Motorlu Transfer Şalterine Ait Kapama Bobini ve Açma Bobini Görseli

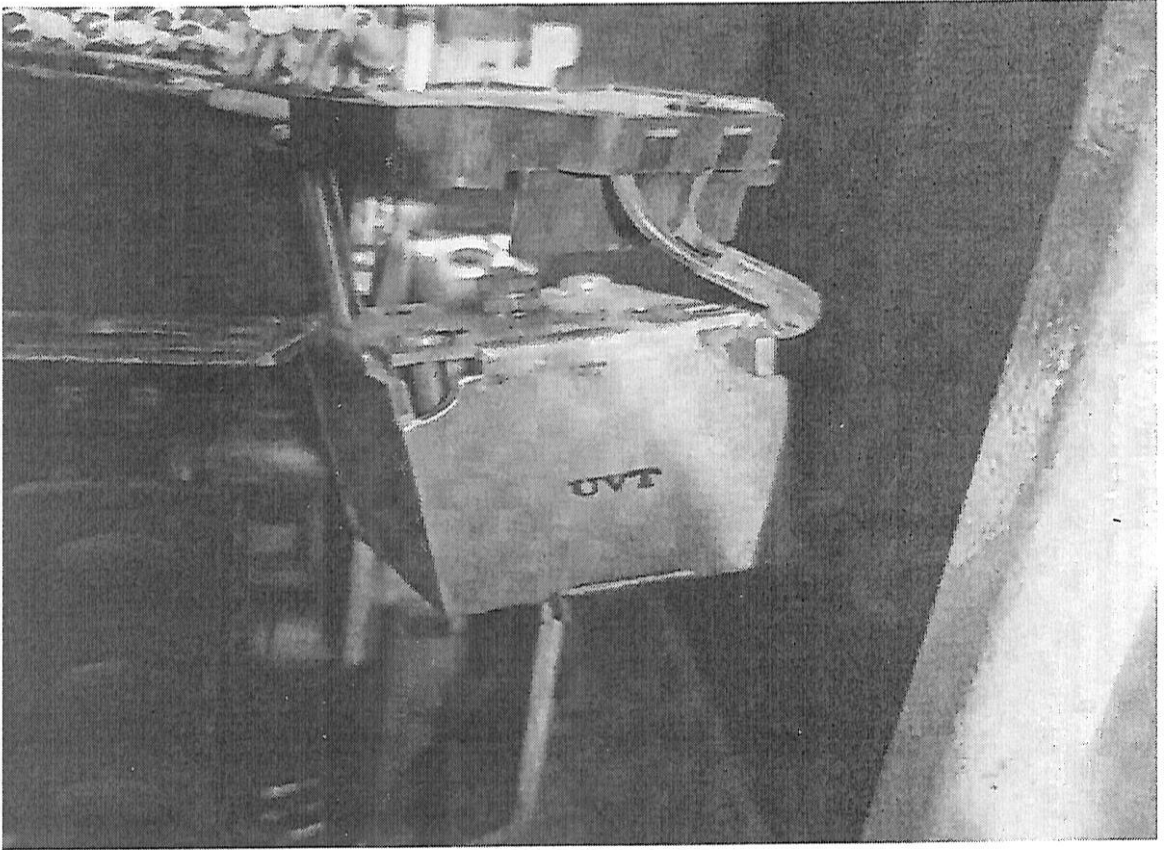

Fotoğraf 4. Motorlu Transfer Şalterine Ait Düşük Gerilim Bobini Görseli

an

A handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'an' followed by a large, bold 'L' and a cursive 'h'.

#### 4. GENEL HÜKÜMLER

- 4.1. Yüklenici ürünleri tek bir seferde getirecek olup, getirilecek tüm malzemeler muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Onayı verilmemiş malzeme sahaya getirilse dahi teslim alınmayacak ve değişimi yapılmadan kabul işlemi yapılmayacaktır.
- 4.2. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından ve korunmasından sorumludur. Ürünlerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar/zarardan yüklenici sorumludur.
- 4.3. İdare bu şartnameye aykırı bir durumla karşılaştığı takdirde, malzeme temini işini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
- 4.4. Tüm malzemeler TSE ve CE yürürlükteki teknik mevzuata uygun olarak temin edilip teslim edilecektir. İhtiyaç listesinde belirtilen ürünün dışında ürün kabul edilmeyecektir.
- 4.5. Temini yapılacak ürün getirilmeden önce İdareye yüklenici tarafından bildirilecektir. İdare tarafından şartnamesine uymayan, onay verilmeyen ürün kabul edilmeyecektir.
- 4.6. Temini yapılacak malzeme, teknik özellikler ve ihtiyaç listesinde belirtilen nitelik ve sayıda olacaktır.
- 4.7. Malzemelerin teslim yeri Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Hatip Mahallesi Tekirdağ Yolu Üzeri 1. km. de bulunan Tesisler Dairesi Başkanlığı Malzeme Deposudur.
- 4.8. İş kapsamında temin edilmesi gereken malzemenin teslim süresi **14 (ondört) takvim günüdür.**
- 4.9. "18.04.2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla kamu binalarında tasarruf hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve ilgili yönetmelik, tebliğ, uygulama rehberi, usul ve esaslar vb ilgili düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yüklenici yapacağı işlerde ilgili mevzuat hükümleri dahilinde iş ve işlemleri tesis etmekle sorumludur." Yüklenici firma vereceği hizmette 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul ve beyan etmiş sayılır.

Hazırlayan

Ender GİRGİN  
(Elk. Elctr. Müh.)

Kontrol Eden

Şafak Barış BOSTAN  
(Elk. İşl. ve Bkm. Şube Md. V.)

ONAY

...../12/2024

İbrahim Suat USTA  
(Tesisler Dairesi Başkanı)